



## Raport klasyfikacyjny w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia wg PN-B-02867:2013-06

Nr Umowy: 01455/20/R23NZP

<b>Zleceniodawca</b>	<b>Boryszew S.A.</b> <b>Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie</b> <b>ul. 15 Sierpnia 106</b> <b>96-500 Sochaczew</b>
<b>Przygotowany przez</b>	<i>Zakład Badań Ogniwych</i> <i>Instytutu Techniki Budowlanej</i> <i>ul. Filtrowa 1</i> <i>00-611 Warszawa</i>
<b>Przedmiot raportu</b>	<i>Okladzina ścian zewnętrznych z paneli PVC</i> <i>o nazwie handlowej Boryszew</i>
<b>Raport klasyfikacyjny nr</b>	<i>01455.6/20/R23NZP</i>
<b>Wydanie numer 1</b>	<i>Egzemplarz nr: 2</i>
<b>Data wydania</b>	<i>01.12.2020</i>
<b>Termin ważności</b>	<i>01.12.2023</i>

Niniejszy raport klasyfikacyjny ma trzy strony i może być stosowany lub powielany tylko w całości.

### 1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny określa klasyfikację przyznaną okładzinie ścian zewnętrznych z paneli PVC o nazwie handlowej Boryszew zgodnie z zasadami w PN-B-02867:2013-06.

## 2. Raporty z badań i wyniki badań stanowiące podstawę klasyfikacji

### 2.1 Raporty z badań dla badania stopnia rozprzestrzeniania ognia wg PN-B-02867:2013-06

Nazwa laboratorium	Nazwa zleceniodawcy	Raport z badania nr i data wykonania	Wynik badania
Laboratorium Badań Ogniwowych ITB	Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie	LZP01-01455/20/R23NZP 01.12.2020	SRO

Opis badanej ściany:

Okładzina ścian zewnętrznych z paneli PVC o nazwie handlowej Boryszew. Okładziny elewacyjne w wersji Standard o symbolu D4/D-S laminowane folią PMMA. Uzupelniające elementy łącząco-wykończeniowe: (listwa J 1/2, listwa J 1/2 szeroka, listwa przyokienna, listwa łącząca H, listwa końcowa, listwa startowa, listwa okapowa, listwa maskująca, listwa fasadowa, listwa F, narożnik zewnętrzny, narożnik wewnętrzny) produkcji firmy Boryszew ERG S.A. Okładzina z paneli PVC ułożona na podkładzie ze styropianu EPS 70 o grubości 50 mm i gęstości 15 kg/m<sup>3</sup>, klasy co najmniej E wg PN-EN 13501-1. Okładzina z paneli PVC mocowana łącznikami mechanicznymi do rusztu drewnianego o przekroju 50 x 50 mm.

## 3. Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

### 3.1 Powołanie klasyfikacji

Klasyfikacja została określona zgodnie z PN-B-02867:2013-06.

### 3.2 Klasyfikacja

Przedmiot klasyfikacji: Okładzina ścian zewnętrznych z paneli PVC o nazwie handlowej Boryszew.

**Stopień rozprzestrzeniania ognia:**

**SRO**


### 3.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla następujących parametrów określających wyroby składowe:

Okładziny elewacyjne w wersji Standard o symbolu D4/D-S laminowane folią PMMA lub folią PVC.

Izolacja ze styropianu EPS 70 o grubości nie większej niż 50 mm i gęstości 15 kg/m<sup>3</sup>, klasy co najmniej E wg PN-EN 13501-1.

Okładzina z paneli PVC mocowana łącznikami mechanicznymi do rusztu drewnianego o przekroju 50 x 50 mm.

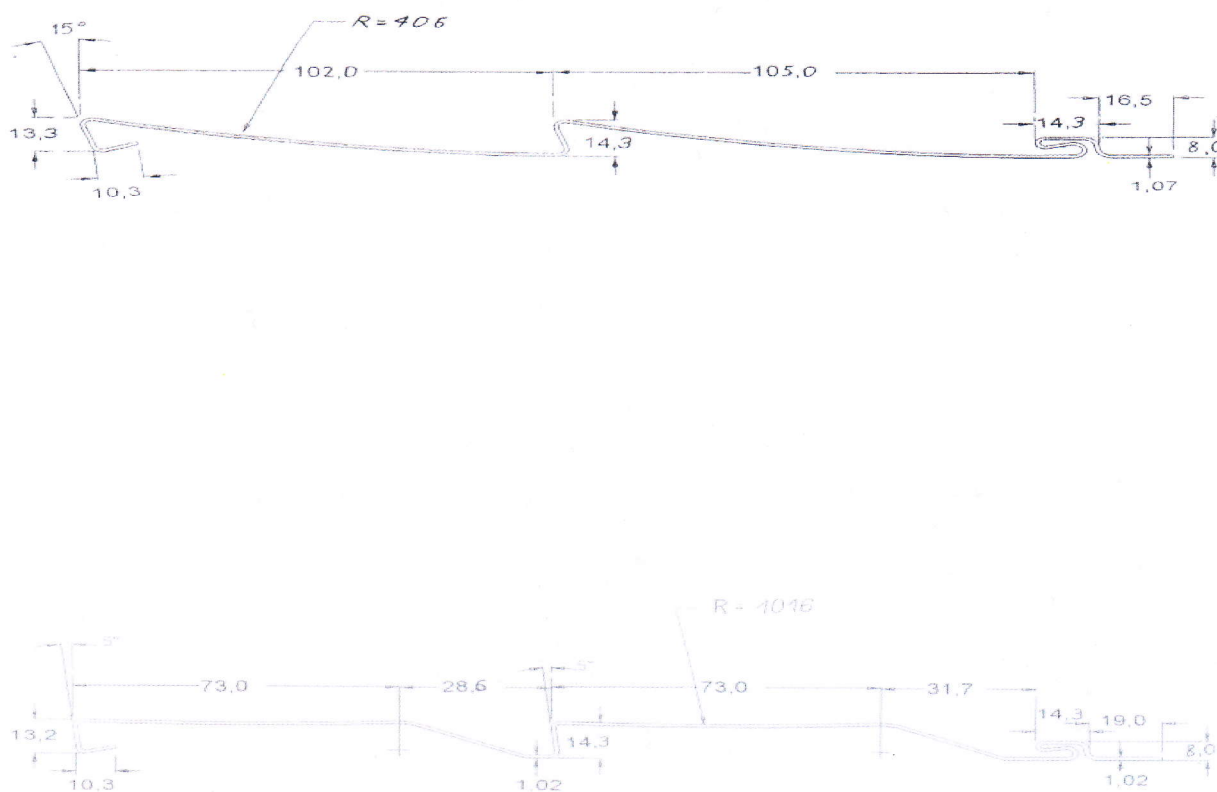

Rysunek okładzin elewacyjnych BORYSZEW

### 4. Ograniczenia

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatą techniczną ani certyfikatem wyrobu.

Podpisał

Mariusz Żołnik

Zaakceptował

KIEROWNIK  
Zakładu Badań Ogniwych  
  
dr inż. Bartłomiej Papis